


| | |
|---|--|
| ① | 6KV CV-T38° FEP(80) FEP(80) CV55°-2C FEP(30) E1 38° E2 60° E0 55°x2 FEP(30) |
| ② | 6KV CV-T38° FEP(80) FEP(80) CV55°-2C FEP(30) |
| ③ | 6KV CV-T38° PE(104) PE(104) CV55°-2C PE(22) |
| ④ | 6KV CV-T38° 14°x2 E1 ELH H1 14°x2 PAS |
| ⑤ | E1 38° PF(22) E2 60° PF(22) |
| ⑥ | E3 55° E1 14° ELH 14° |
| ⑦ | E1 38° E2 60° E0 55°x2 |

| 記号 | 記号 | 機種番号 | 機名 |
|----|--------------------|-------|-----------|
| ① | CV-T14° E14° | L-N-3 | L-1-3 → ⑤ |
| ② | CV-T150° E14° | L-N-2 | L-1-2 → ⑤ |
| ③ | CV-T22° E14° (51) | P-N-5 | P-2-1 → ⑥ |
| ④ | CV-T150° CR | L-N-2 | L-1-2 → ⑤ |
| ⑤ | CV-T22° CR | P-N-5 | P-2-1 → ⑥ |
| ⑥ | CV-T150° (75) | L-N-4 | L-2-1 → ④ |
| ⑦ | CV-T38° E22° (51) | L-N-5 | L-2-1 → ④ |
| ⑧ | CV-T38° E14° | P-N-6 | ELV → ⑥ |
| ⑨ | CV-T150° CR | L-N-4 | L-2-1 → ④ |
| ⑩ | CV-T38° CR | L-N-5 | L-2-1 → ④ |
| ⑪ | CV-T38° E38° | P-N-6 | ELV → ⑥ |
| ⑫ | CV-T100° E14° (75) | P-N-4 | P-2-2 → ⑥ |
| ⑬ | CV-T150° E14° (75) | L-N-6 | L-2-2 → ⑤ |
| ⑭ | CV-T150° CR | L-N-2 | L-1-2 → ⑤ |
| ⑮ | CV-T150° CR | L-N-4 | L-2-1 → ④ |
| ⑯ | CV-T38° CR | L-N-5 | L-2-1 → ④ |
| ⑰ | CV-T150° CR | L-N-6 | L-2-2 → ⑤ |
| ⑱ | CV-T22° CR | P-N-5 | P-2-1 → ⑥ |
| ⑲ | CV-T100° CR | P-N-4 | P-2-2 → ⑥ |
| ⑳ | CV-T38° CR | P-N-6 | ELV → ⑥ |
| ㉑ | CV-T150° CR | L-N-6 | L-2-2 → ⑤ |
| ㉒ | CV-T100° E22° CR | P-N-4 | P-2-2 → ⑥ |

| 記号 | 記号 | 機種番号 | 機名 |
|----|----------------------|-------|-----------|
| ① | CV-T38° E14° CR | P-N-8 | 急電装置 → ⑥ |
| ② | CV-T100° E22° CR | L-N-1 | L-1-1 → ③ |
| ③ | CV-T250° E22° CR | P-N-1 | P-1-1 → ⑥ |
| ④ | CV-T38° CR | P-N-2 | P-1-1 → ⑥ |
| ⑤ | CV-T38° CR | P-N-8 | 急電装置 → ⑥ |
| ⑥ | CV-T100° CR | L-N-1 | L-1-1 → ③ |
| ⑦ | CV-T250° CR | P-N-1 | P-1-1 → ⑥ |
| ⑧ | CV-T38° CR | P-N-2 | P-1-1 → ⑥ |
| ⑨ | FP-C8°-3CE55° PF(28) | P-N-5 | 急電装置 → ⑥ |
| ⑩ | CV-T60° FEP(80) | P-N-7 | 急電装置 → ⑥ |
| ⑪ | CV-T150° CR | L-N-2 | L-1-2 → ⑤ |
| ⑫ | CV-T150° CR | L-N-4 | L-2-1 → ④ |
| ⑬ | CV-T38° CR | L-N-5 | L-2-1 → ④ |
| ⑭ | CV-T22° CR | P-N-3 | P-2-1 → ⑥ |
| ⑮ | CV-T38° E38° CR | P-N-6 | ELV → ⑥ |
| ⑯ | CV-T150° E14° CR | L-N-2 | L-1-2 → ⑤ |



記号表

- 急電装置の接続図は、図面 L-1-1 参照。
- 急電装置の接続図は、図面 E-6 参照。
- 急電装置の接続図は、図面 E-6 参照。
- 急電装置の接続図は、図面 E-6 参照。
- 急電装置の接続図は、図面 E-6 参照。

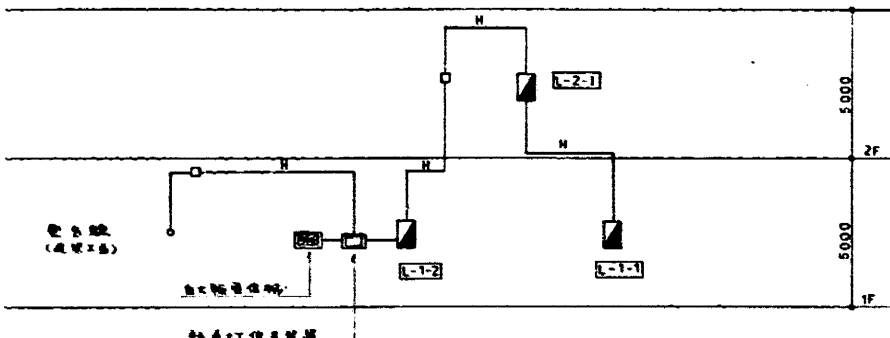

- 急電装置の接続図は、図面 E-6 参照。
- 急電装置の接続図は、図面 E-6 参照。
- 急電装置の接続図は、図面 E-6 参照。

急電装置の接続図

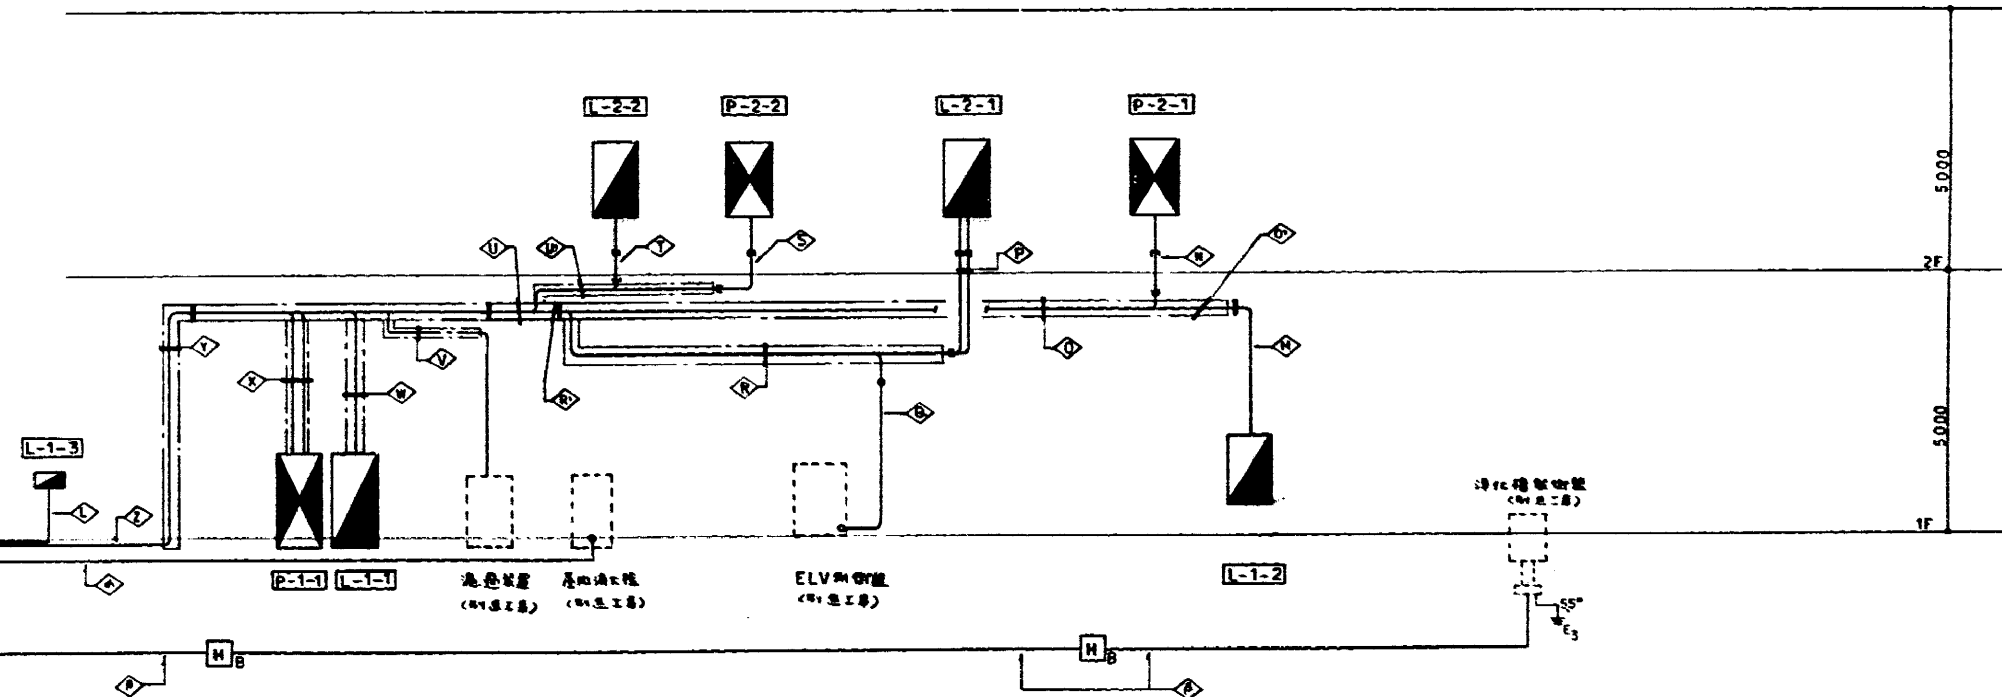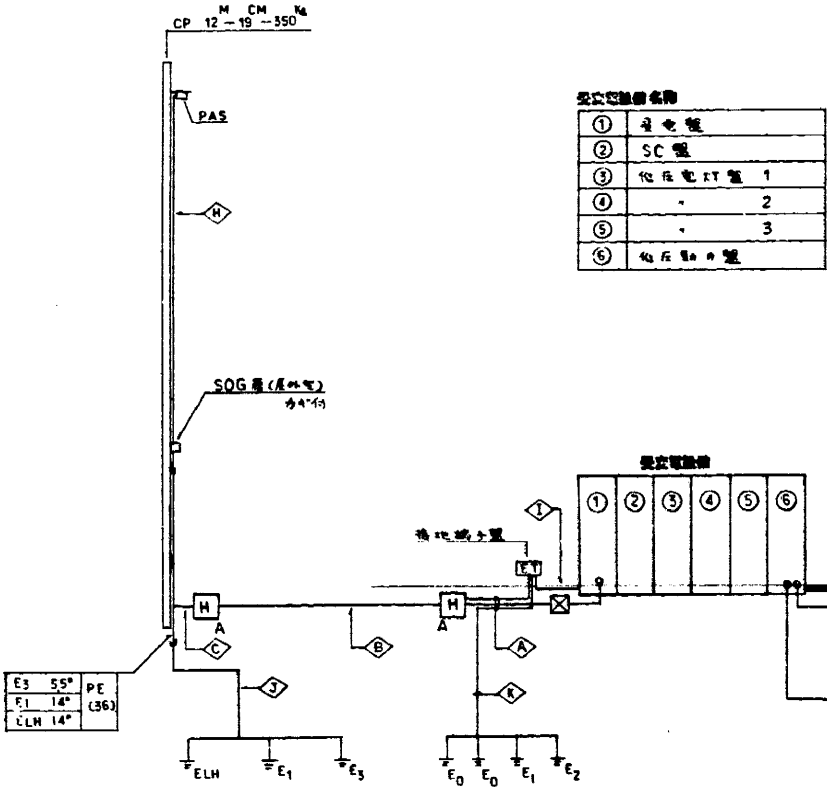

急電装置の接続図